
ANEXO D


Condições para não se revestir os dutos metálicos de sucção e/ou pressurização

CONDIÇÕES PARA NÃO SE REVESTIR OS DUTOS METÁLICOS
DE SUCÇÃO E/OU PAREDE

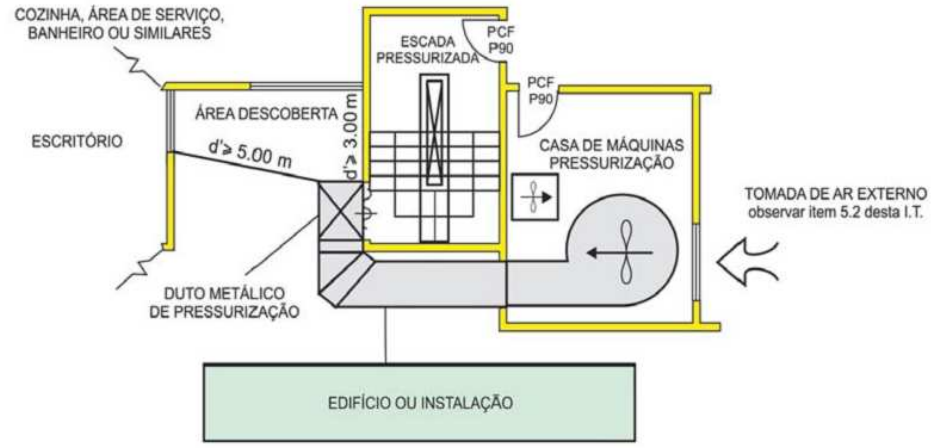

d= 5.00 m. SE O EDIFÍCIO VIZINHO POSSUIR ABERTURA NA FACE VOLTADA PARA O DUTO.
d= 5.00 m. SE HOUVER INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE BATERIA DE GLP, SALA DE CALDEIRAS OU OUTRA INSTALAÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO.
d= 1.00 m SE HOUVER ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTÍVEIS OU INFLAMÁVEIS.
NOTA
d'= DISTÂNCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE OS DUTOS EXTERNOS DE SUCÇÃO E/OU PRESSURIZAÇÃO E ABERTURAS NA EDIFICAÇÃO
d= DISTÂNCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE OS DUTOS EXTERNOS DE SUCÇÃO E/OU PRESSURIZAÇÃO E DEMAIS EDIFICAÇÕES E/OU INSTALAÇÕES

EXEMPLO DE USO DE TUBO-LUVA DE PROTEÇÃO

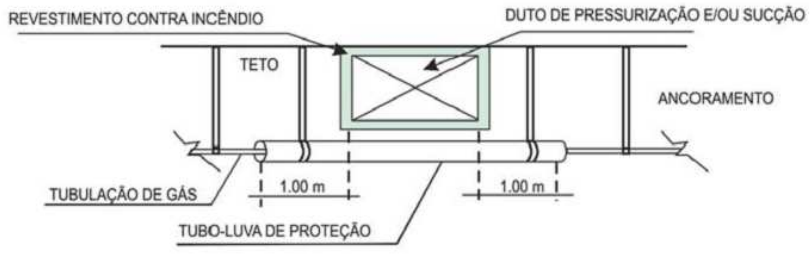

DESENHO APENAS ILUSTRATIVO